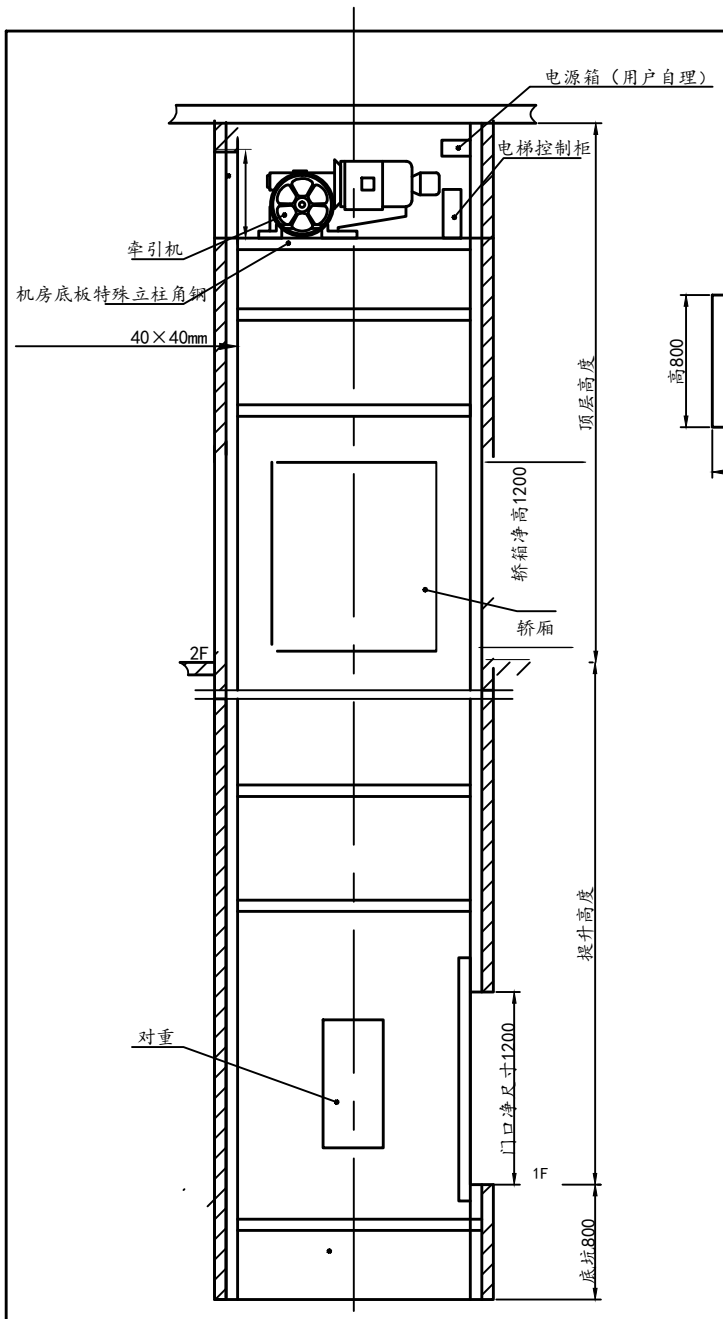

杂物电梯立面图（落地式）

杂物电梯平面图（框架式、侧配重）

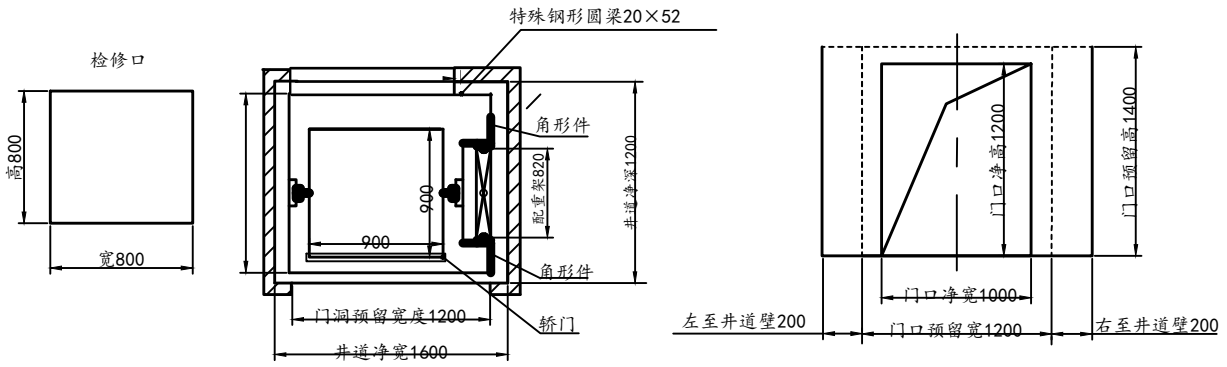

主要技术参数

杂物电梯技术条件

1、杂货电梯应设置独立的主电源控制开关，动力电源采用三相五线制，允许电压波动7%。
2、零线和地线应始终分开，地线接地电阻应不大于4欧姆。
3、机房检修口为宽800mm×高800mm。
4、井道应按图纸要求安装好吊钩和预留孔。
5、井道的空气应保持在5-40℃之间，井道内环境温度不大于85%，介质中无爆炸危险和导电性尘埃。
6、底坑应平盖并应做防水层，不得有积水和渗漏。
7、杂货电梯的井道下边不应该有人能到达的地方存在。
8、电梯在安装调试完成后，方可进行装修装饰工程。
9、本技术条件作为杂货电梯井道图的重要组成部分，必须严格遵守。未尽事宜请参照GB25194-2010杂货电梯标准相关条款。
10、订购单位完全同意按本图规格尺寸制造确认盖章后返回（如有修改另行通知）。

楼层	底坑	1F	2F	3F	总高
高度	800				

产品名称	杂货电梯
产品型号	HX-2
额定速度	0.4m/s
载重量	200kg
电源	3相5线380VAC 50HZ
电动机功率	1.5KW
控制技术	微机
拖动方式	牵引交流单速
开门方式	手动垂直中分门
层站门	2/2-3
井道形式	框架
轿厢内径尺寸	宽900×深900×高1200
井道尺寸	宽1600×深1200

订购单位：

确认人签字：　　日期：　年　月　日